



Centrālā statistikas pārvalde

2026

26-009-000

Informatīvais apskats

LATVIJAS ENERGOBILANCE 2025. GADĀ

Informatīvajā apskatā ir apkopoti dati no ekonomiski aktīviem komercuzņēmumiem, budžeta iestādēm, nodibinājumiem, biedrībām, fondiem (turpmāk–respondenti), kas nodarbojas ar energoresursu ražošanu, importu, eksportu, patēriņu un pārdošanu. Dati ir apkopoti saskaņā ar starptautiski pieņemto metodoloģiju energobilances izstrādāšanai.


Katru gadu Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk–CSP) apkopo informāciju no visiem pašvaldību uzņēmumiem neatkarīgi no nodarbināto skaita un arī komerciālā un sabiedriskā sektora uzņēmumiem, kur nodarbināto skaits sasniedz 80 un vairāk nodarbināto, kopskaitā apsekojot apmēram 5 tūkstošus respondentu. Uzņēmumus un organizācijas, kur nodarbināti mazāk nekā 80 cilvēku, apseko ar nejaušo izlases metodi un vispārina iegūtos rezultātus.

Visi energobilances dati un metadati ir pieejami oficiālās statistikas portālā stat.gov.lv.

1. ENERGORESURSU PATĒRIŅŠ

2025. gadā kopējais energoresursu patēriņš ¹ bija 189,5 petadžouli ² (PJ), kas ir par 4,0 % vairāk nekā 2024. gadā. Kopējā energoresursu patēriņa struktūrā pēdējos gados turpina palielināties atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvars, bet fosilo energoresursu īpatsvars kopējā patēriņā samazinās. Desmit gadu laikā (2016.–2025. gads) dabasgāzes patēriņa īpatsvars samazinājies par 10,5 procentpunktiem un 2025. gadā bija 15 %, savukārt AER patēriņš kopējā patēriņā desmit gadu laikā (2016.–2025. gads) palielinājies par 10,5 procentpunktiem un 2025. gadā bija 47,6 %.

ENERGORESURSU PATĒRIŅŠ; 2005–2025
(PJ)

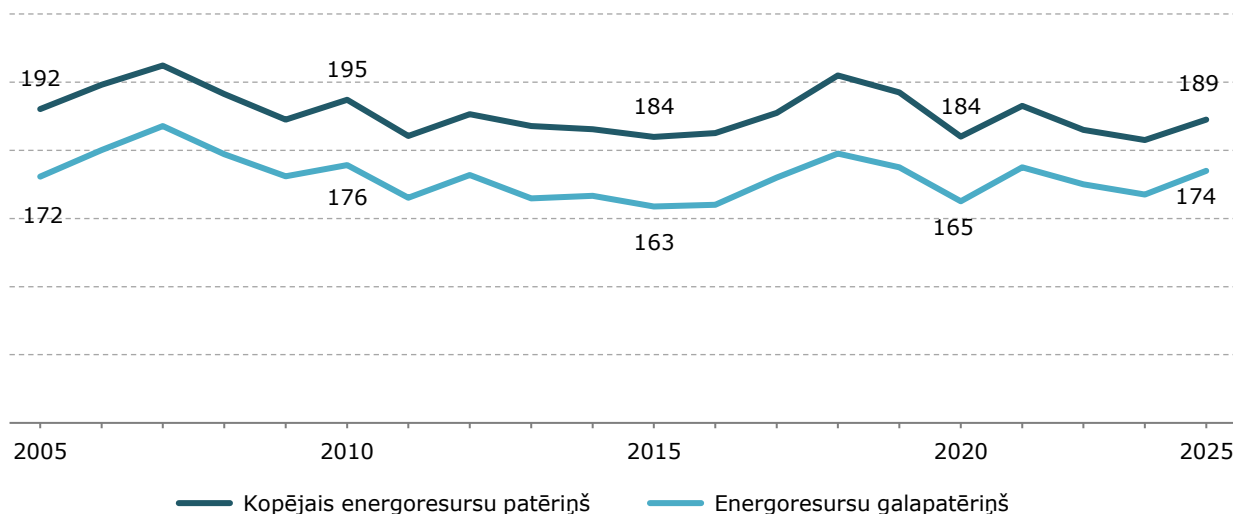


📄 Oficiālās statistikas portāls (ENB060).

¹ Kopējais energoresursu patēriņš ietver energoresursu patēriņu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā (pārveidošanas sektors) un galapatēriņā, kas ietver visas tautsaimniecības nozares, kā arī māsaimniecības.

² Energoresursu bilances pārrēķinam teradžoulos (TJ), pamatojoties uz energoresursu zemāko siltumspēju, izmanto pārveidošanas koeficientus. Datu salīdzināmībai arī petadžoulos (PJ).

2. KOĢENERĀCIJAS STACIJAS UN KATLUMĀJAS


SARAŽOTĀS ELEKTROENERĢIJAS APJOMS KOĢENERĀCIJAS STACIJĀS 2025. GADĀ

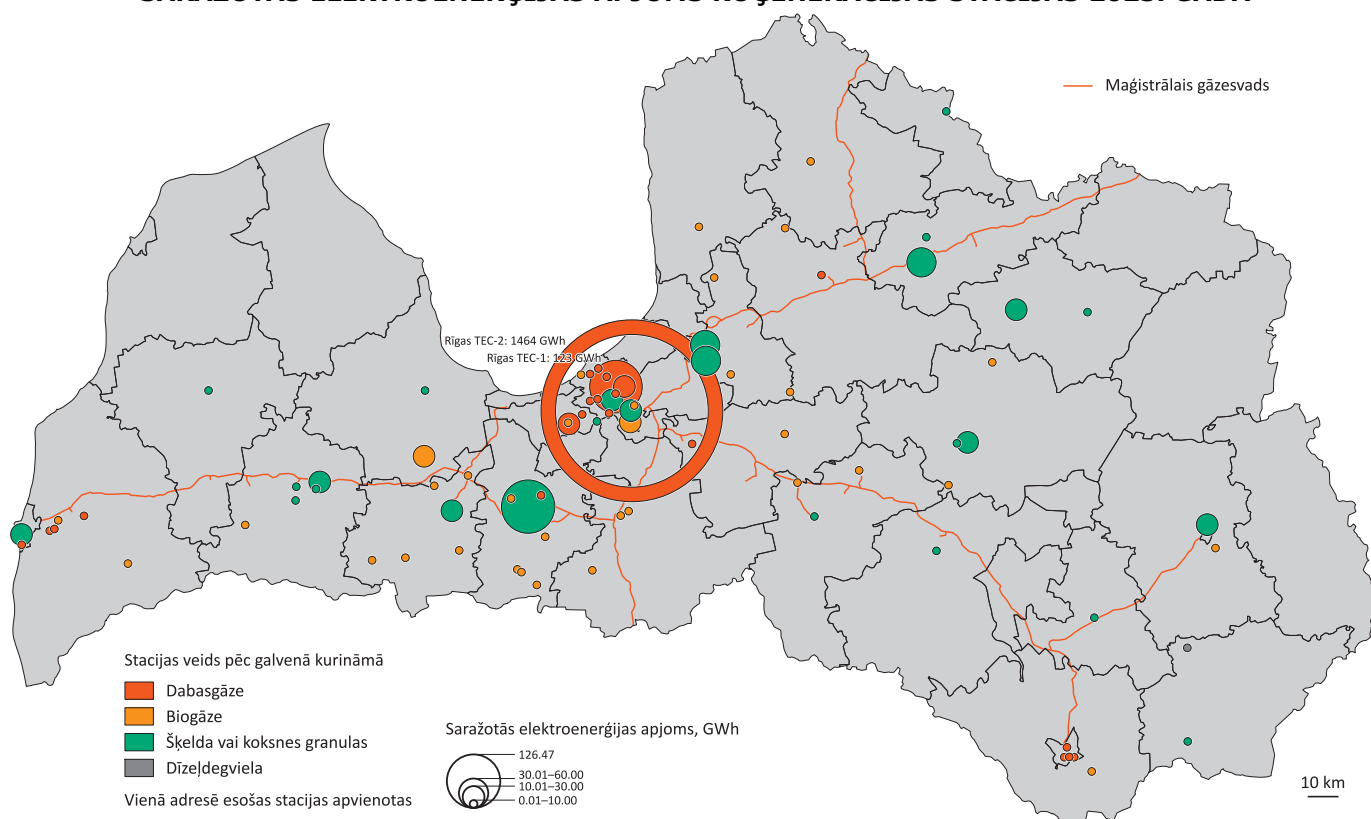

Oficiālās statistikas portāls ([V26001](#)).

2025. gadā pārveidošanas sektorā³ siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai patērēja 41,6 PJ energoresursu un saražoja 34,6 PJ enerģijas (no tās 26,4 PJ siltumenerģijas un 8,1 PJ elektroenerģijas), kas ir par 0,9 % vairāk nekā 2024. gadā. Pēdējo piecu gadu laikā (2021.–2025. gads) koģenerācijas staciju saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājies par 24,5 % (no 2 990 GWh līdz 2 257 GWh). Saražotā elektroenerģija dabaspāzes koģenerācijas stacijās pēdējo piecu gadu laikā samazinājās no 2 128 līdz 1 614 GWh jeb par 24,2 %. Salīdzinot ar 2024. gadu, no dabaspāzes saražotās elektroenerģijas apjoms ir samazinājies par 3,8 %.

KOĢENERĀCIJAS STACIJĀS UN KATLUMĀJĀS PATĒRĒTAIS KURINĀMAIS 2025. GADĀ (procentos)

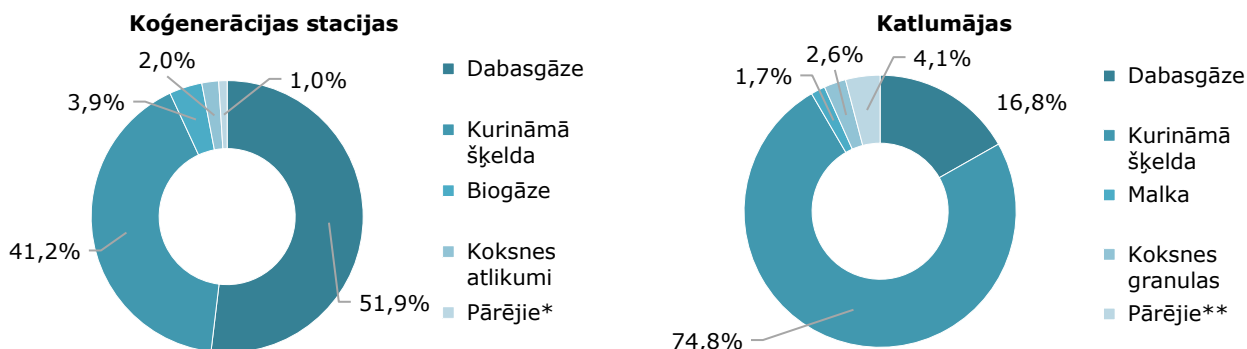

Oficiālās statistikas portāls ([ENB140](#), [ENB110](#)).

* Naftas produkti, ogles, koksnes granulas.

** Naftas produkti, ogles, kūdras granulas, koksnes atlikumi, koksnes briketes, salmi, cita biomasa, biogāze, biometāns.


³ Pārveidošanas sektors norāda patērēto energoresursu apjomu elektroenerģijas ražošanai un siltumenerģijas ražošanai, kas tiek pārdota, kā arī saražoto elektroenerģiju un pārdošanai saražoto siltumenerģiju.

2025. gadā koģenerācijas stacijās augstākais kurināmā patēriņa apjoms bija dabasgāzei, veidojot vairāk nekā pusi no visa patērētā apjoma jeb 51,9 % (13 939 TJ). Kurināmās šķeldas patēriņš bija 11 062 TJ, savukārt biogāze patērēta 1 035 TJ apjomā. Katlumājās visvairāk patērēja kurināmās šķeldas – 74,8 % jeb 11 073 TJ no visa patērētā kurināmā, bet dabasgāze patērēta tikai 16,8 % jeb 2 493 TJ apjomā.

3. SARAŽOTĀ ELEKTROENERĢIJA NO AER

2025. gadā Latvijā saražoja 6410 GWh elektroenerģijas, kas ir par 1,4 % vairāk nekā 2024. gadā, no tās 4796 GWh jeb 74,8 % – no AER. Salīdzinājumā ar 2024. gadu no AER saražotais elektroenerģijas apjoms palielinājās par 3,3 % jeb 153 GWh. Elektroenerģijas ražošana saules mikroģeneratoros un elektrostacijās 2025. gadā sasniedza 994 GWh, kas ir augstākais rādītājs pēdējo piecu gadu laikā, salīdzinot ar 7 GWh 2021. gadā un tās īpatsvars kopējā AER elektroenerģijas ražošanā pieauga no 0,2 % līdz 20,7 %. Vēja elektrostacijās saražotās elektroenerģijas apjoms piecu gadu laikā pieaudzis no 141 GWh līdz 203 GWh, vienlaikus palielinoties tā īpatsvaram kopējā AER elektroenerģijas ražošanā par 0,4 procentpunktiem. Hidroelektrostacijas nodrošināja lielāko daļu no AER saražotās elektroenerģijas – 2025. gadā 2957 GWh. Salīdzinot ar 2024. gadu, HES saražotās elektroenerģijas apjoms samazinājās par 7,9 %.

SARAŽOTĀ ELEKTROENERĢIJA NO ATJAUNĪGAJĒM ENERGORESURSIEM; 2015–2025 (gigavatstundās)

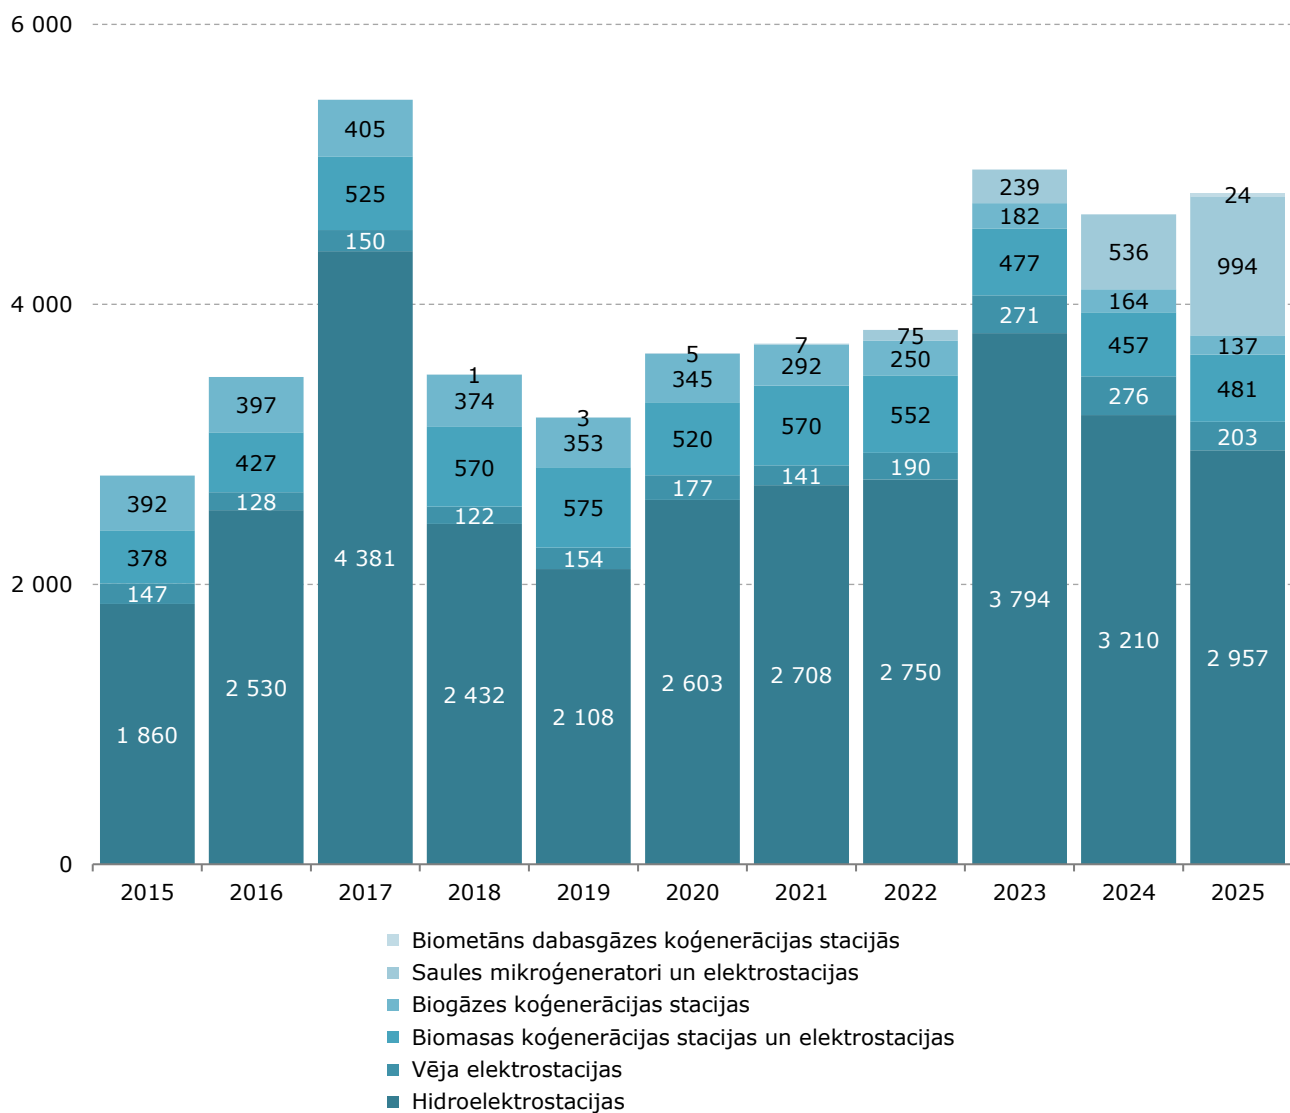


4. DABASGĀZES IMPORTS UN PATĒRIŅŠ

Dabaszgāzes imports 2025. gadā sasniedza 28,4 PJ, kas ir par 4,4 % jeb 1,3 PJ mazāk nekā 2024. gadā. Periodā no 2022. līdz 2025. gadam vērojams dabaszgāzes importa apjoma samazinājums. Visstraujākais kritums bija 2022. gadā, kad imports samazinājās par 28,2 % no 40,4 PJ 2021. gadā līdz 29,0 PJ. Turpmākajos gados importa apjoms saglabājās būtiski zemākā līmenī, svārstoties robežās no 28,0 līdz 29,7 PJ.

DABASGĀZES IMPORTS; 2015–2025

(PJ)

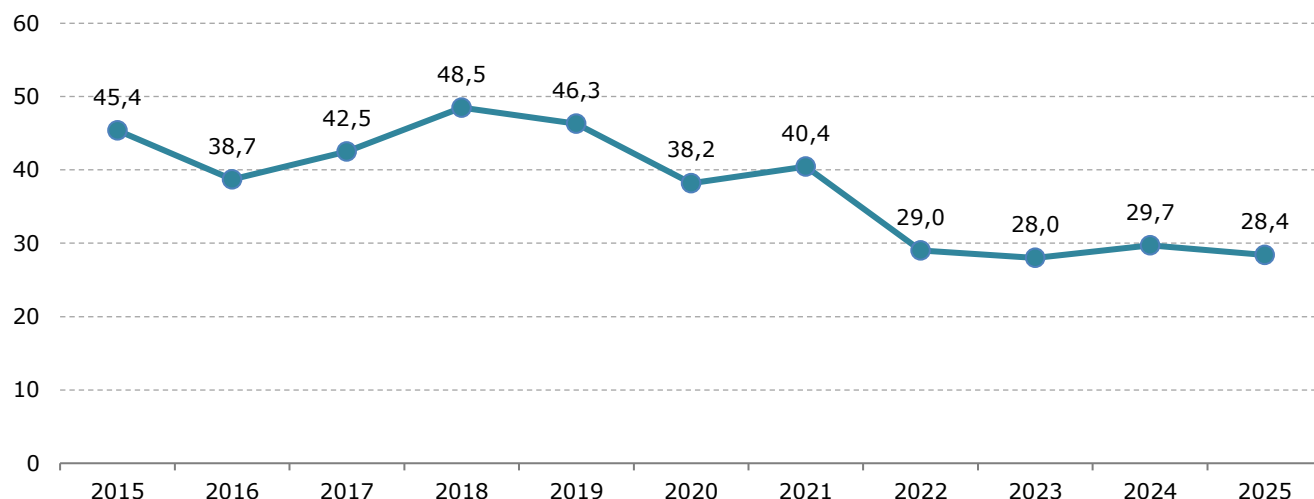


📖 Oficiālās statistikas portāls ([ENB060](#)).

2025. gadā dabaszgāzes galapatēriņš bija par 1,6 % jeb 0,2 PJ mazāks nekā gadu iepriekš un sasniedza 11,5 PJ. Salīdzinot ar 2024. gadu, samazinājums vērojams pārveidošanas sektorā (par 5,2 %), mājsaimniecībās (par 3,3 %), rūpniecībā un būvniecībā (par 0,3 %) un pārējiem patērētājiem komerciālajā un sabiedriskajā sektorā (par 2,8 %).

DABASGĀZES GALAPATĒRIŅŠ; 2021–2025

(PJ)

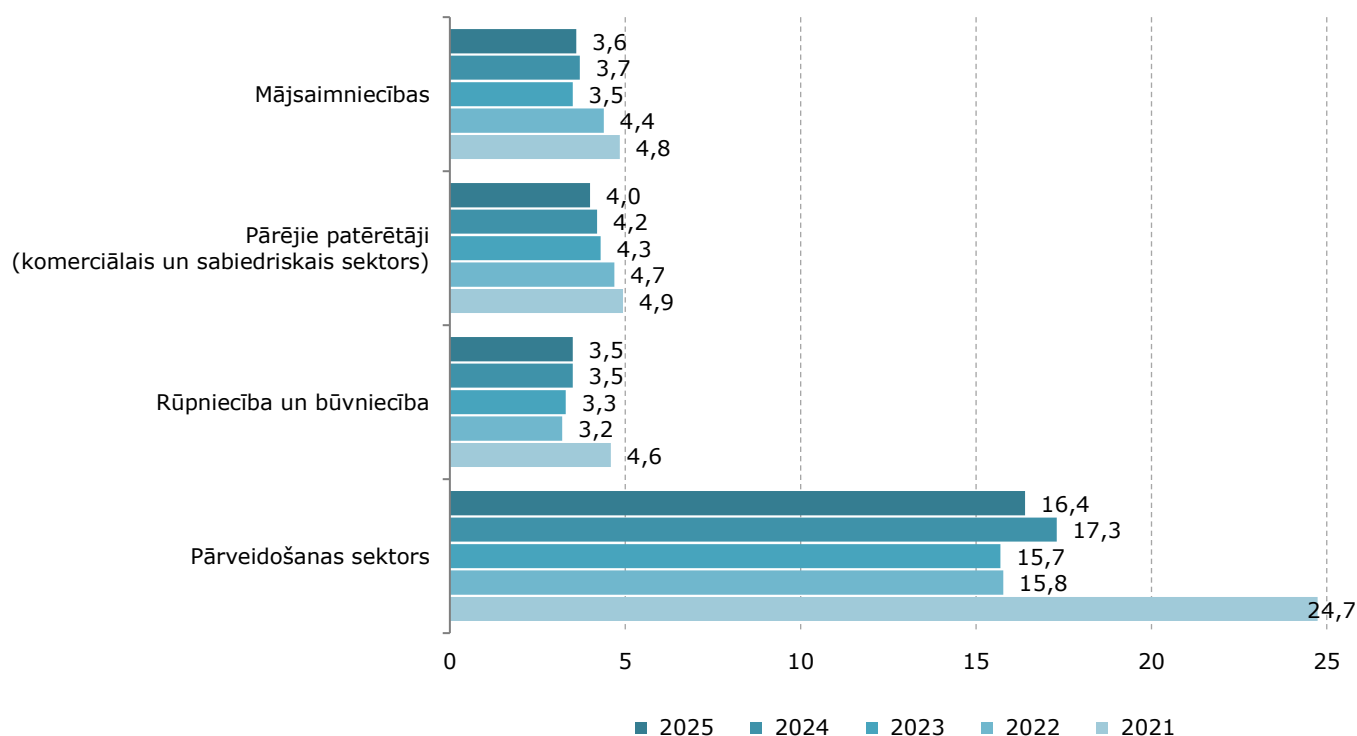


📖 Oficiālās statistikas portāls ([ENB020](#)).

5. TRANSPORTĀ PATĒRĒTIE ENERGORESURSI

2025. gadā energoresursu galapatēriņš bija 173,8 PJ, kas ir par 4,9 % jeb 8,1 PJ vairāk nekā 2024. gadā. Lielākais energoresursu galapatērētājs 2025. gadā bija transporta sektors, kas patērēja 49,2 PJ jeb 28,3 % no kopējā energoresursu galapatēriņa. Salīdzinot ar 2024. gadu, bioetanola patēriņš 2025. gadā palielinājās par 4,4 %, sasniedzot 403 TJ, savukārt biodīzeļdegvielas patēriņš pieauga par 1,7 %, sasniedzot 1 744,5 TJ.

TRANSPORTĀ PATĒRĒTIE ENERGORESURSI; 2020–2025

(procentos)

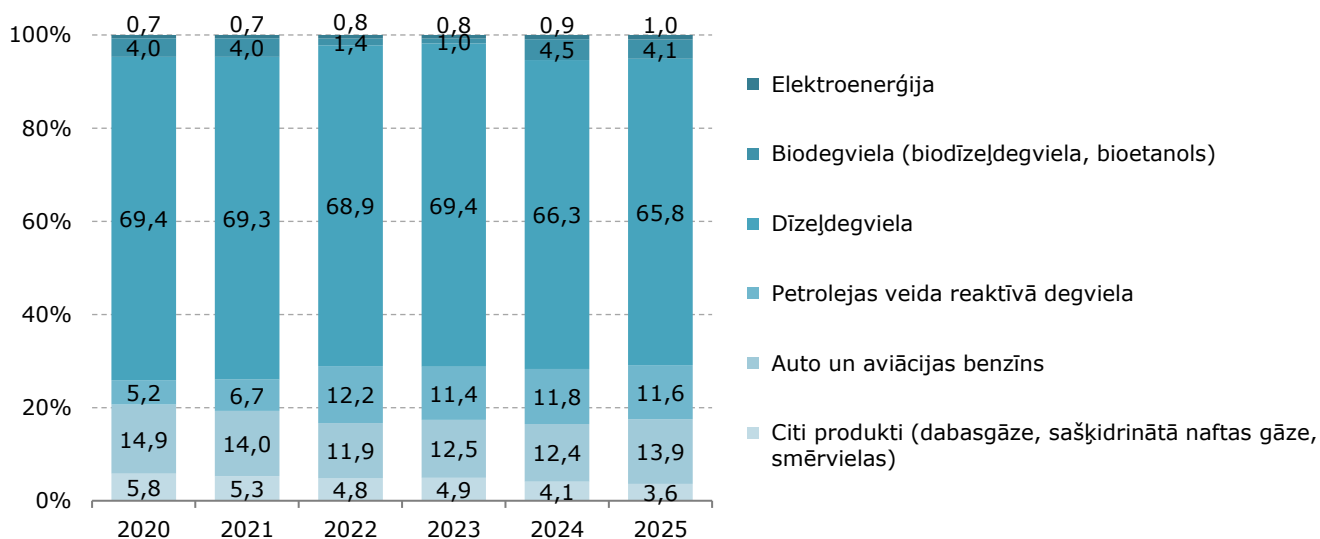

Oficiālās statistikas portāls ([ENB060](#)).

6. ENERGORESURSU GALAPATĒRIŅŠ RŪPNIECĪBĀ UN BŪVNICĪBĀ UN MĀJSAIMNIECĪBĀS

Energoresursu galapatēriņš rūpniecībā un būvniecībā, salīdzinot ar 2024. gadu, bija par 2,2 PJ (par 5,2 %) lielāks un sasniedza 43,9 PJ. Lielākais energoresursu patēriņš 2025. gadā līdzīgi kā citus gadus bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas nozarē – 25,8 PJ jeb 58,8 % no energoresursu galapatēriņa rūpniecībā. Energoresursu galapatēriņš mājsaimniecībās 2025. gadā bija 49,9 PJ, kas ir par 8,6 % vairāk nekā 2024. gadā. Salīdzinājumā ar 2024. gadu, dabasgāzes patēriņš mājsaimniecībās samazinājās par 3,3 % (par 0,1 PJ).

ATJAUNĪGO ENERGORESURSU ĪPATSVARŠ; 2015, 2020–2024

(procentos)

	2015	2020	2021	2022	2023	2024
No AER saražotās enerģijas īpatsvars elektroenerģijā	52,21	53,36	51,40	53,52	53,32	55,51
No AER saražotās enerģijas īpatsvars bruto enerģijas galapatēriņā	37,54	42,13	42,10	43,72	43,22	45,54
No AER saražotās enerģijas īpatsvars apsildē un dzesēšanā	51,74	57,09	57,36	60,96	61,36	61,79
No AER saražotās enerģijas īpatsvars transportā	3,64	6,73	6,44	3,12	1,36	8,78

Oficiālās statistikas portāls (tabula: [ENA020](#)).

Palielinoties AER kopējam patēriņam, Latvija tuvojas AER izmantošanas veicināšanas vispārējam mērķim ⁴ – līdz 2030. gadam sasniegt no AER saražotās enerģijas īpatsvaru 61,0 % apmērā bruto enerģijas galapatēriņā. Latvijā ir sestais augstākais AER īpatsvars enerģijas galapatēriņā Eiropas Savienībā (ES), 2024. gadā tas bija 45,5 % (ES – vidēji 25,2 %).

⁴ MK noteikumi Nr. 573 "Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam".